



PS241/PS242 (24V 電源)

ファーストステップガイド 第4版

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
安全のために、本ファーストステップガイドのほか、安全ガイドおよび取扱説明書に従って、正しく使用してください。このファーストステップガイドは、本製品専用にかかれたガイドの説明書です。



警告： 本製品の取扱いは、取扱説明書を熟読の上、取扱説明書に従って行ってください。
取扱説明書は、当社のホームページからダウンロードしてください。
無償でダウンロードできます。初めての方はユーザー登録が必要となります。
URL: www.iai-robot.co.jp/data_dtl/CAD_MANUAL/
取扱説明書は、本製品を設置した機器の近くに印刷して、いつでも確認できるようにするか、パソコンやタブレット端末などに表示して、すぐに確認できるようにしてください。
取扱説明書の製本が必要な場合、ファーストステップガイドまたは取扱説明書巻末に記載されている最寄の営業所に注文してください。有償で提供いたします。

- この取扱説明書の全部または一部を無断で使用・複製することはできません。
- 本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品の確認

本製品は、標準構成の場合、以下の部品で構成されています。

万が一、型式間違いや不足のものがありましたら、お手数ですが、販売店または当社まで連絡してください。

1. 構成品

番号	品 名	型 式
1	24V 電源本体	2. 型式銘板の見方、3. 型式の見方参照
付属品		
2	ファーストステップガイド (本書)	MJ0259
3	安全ガイド	M0194

2. 型式銘板の見方

型式	MODEL	PS241
シリアル番号	SERIAL No.	800061910 A1 MADE IN JAPAN

3. 型式の見方

PS241

【入力電源】
1: AC100V
2: AC200V

4. 本製品関連の取扱説明書


番号	名 称	管理番号
1	PS241/PS242 24V 電源 取扱説明書	MJ0129

基本仕様

仕様一覧

仕様項目	AC100V 仕様 PS241	AC200V 仕様 PS242
定格直流出力電圧	24V±10% (負荷により変動)	
定格直流出力電流	8.5A	
瞬時最大直流出力電流	17A	
定格出力電力	204W	
効率	80%	
定格入力電圧 (周波数)	AC100～115V (50/60Hz)	AC200～230V (50/60Hz)
入力電圧範囲	AC90～125V	AC180～250V
入力電流	3.5A (AC100V 全負荷時)	1.8A (AC200V 全負荷時)
出力保持時間	20[msec] (周囲温度 25℃、定格入出力条件下にて)	
保護回路	過電流保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護	
並列運転	可能	
動作周囲温度	0～50℃ (デレーティングあり)	
動作周囲湿度	30～85%RH (結露なきこと)	
冷却方法	自然空冷	
耐電圧	AC2000V 1 分間 (入力-出力間) AC2000V 1 分間 (入力-筐体間)	
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上 (出力-筐体間)	
回路方式	他励型ハイブリッドコンバータ	
質量	約 0.9kg	

外形寸法図

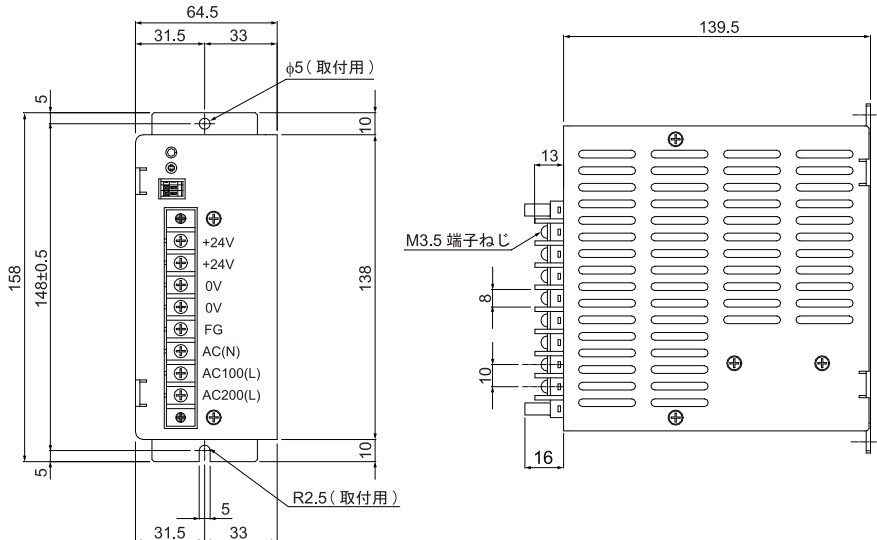

設置環境

次のような場所は避けて設置してください。


- 周囲温度が0～50℃の範囲を超える場所
- 温度変化が急激で結露するような場所
- 相対湿度が30%RH未満または85%RHを越える場所
- 腐臭性ガス、可燃性ガスのある場所
- 塵埃、塩分、鉄粉が多い場所
- 本体に直接振動や衝撃が伝わる場所
- 日光が直接あたる場所
- 水、油、薬品の飛沫がかかる場所

次のような場所で使用する場合は、十分に遮蔽してください。

- 静電気などによるノイズが発生する場所
- 強い電界や磁界が生じる場所
- 電源線や動力線が近くを通る場所


設置およびノイズ対策

1. 接地

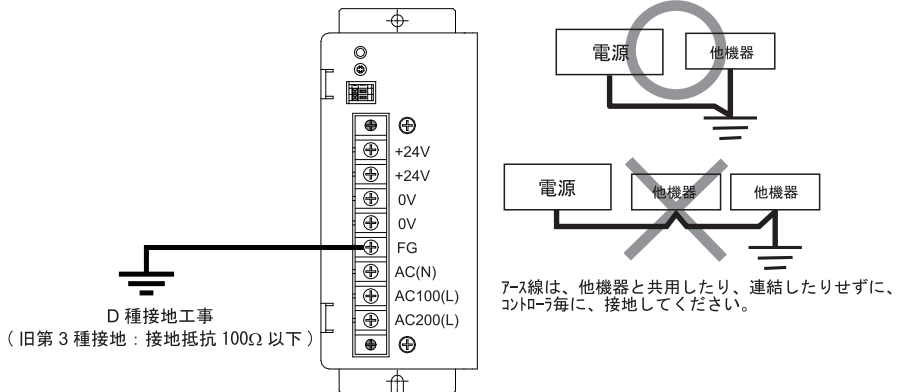


2. 放熱及び取付けについて

自然空冷タイプの電源です。下図のように垂直に壁掛けとなる方向に取付けてください。

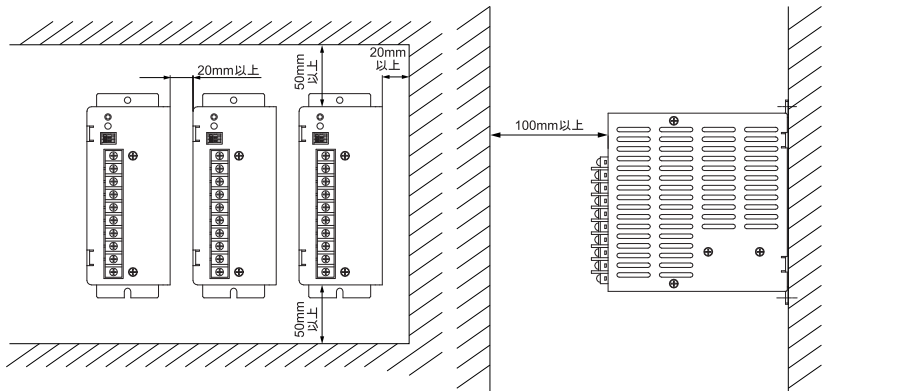


取付け方法は、A (標準) の他、B の方法も可能ですが、温度に対する出力電流特性が異なります。いずれも特性値以内でご使用ください。

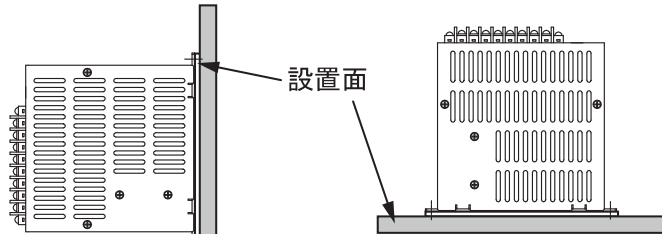


取付方法A
(標準)

取付方法B

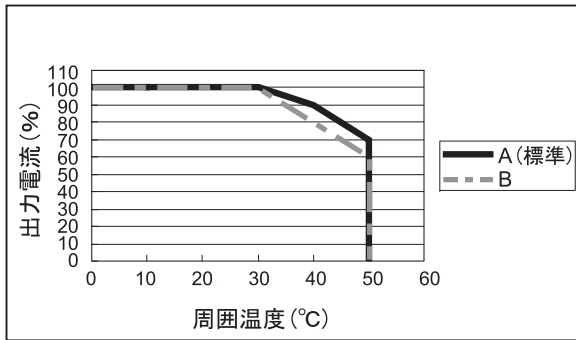

警告： 本製品は、放熱のため、大変熱くなりやけどの危険があります。
通電中および通電後、温度が下がるまで筐体に触らないでください。

各部の名称と働き

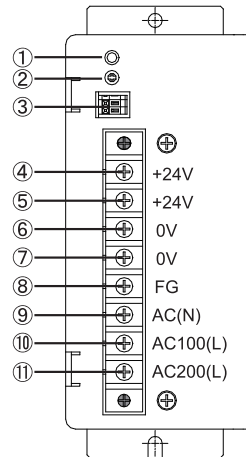

① RDY 表示

正常時点灯します。

【詳細は「RDY 表示 (RDY) と RDY 出力信号 (RDYOUT)」を参照】

② 過負荷検出レベル設定ダイヤル

メカ調整用です。シールを剥がさないでください。

③ RDY 出力信号

正常時 ON (導通) します。

【詳細は「RDY 表示 (RDY) と RDY 出力信号 (RDYOUT)」を参照】

④⑤ +24V 出力端子

※④⑤は内部で接続されています。

⑥⑦ 0V 出力端子

※⑥⑦は内部で接続されています。

⑧ フレームランド端子

電源の筐体に接続されている接地用の端子です。

⑨ 交流入力端子

AC100, 200V 仕様共通の入力端子です。

⑩ 交流 (AC100V) 入力端子

AC100V 仕様時の入力端子です。



注意： AC200V 仕様の際は接続しないでください。

⑪ 交流 (AC200V) 入力端子

AC200V 仕様時の入力端子です。



注意： AC100V 仕様の際は接続しないでください。

(注) AC100V 入力仕様の場合は⑨⑩間へ、
AC200V 入力仕様の場合は⑨⑪間へ電源を接続します。
兼用ではありません。

RDY 表示と RDY 出力信号

正常時、RDY 表示は点灯・RDY 出力信号は ON(導通)となっています。本 RDY 表示が消灯および RDY 出力信号が OFF となった場合、負荷の低減または本電源の追加をしてください。

RDY 表示が消灯、RDY 出力信号が OFF となる要因として以下の場合も考えられますのでご注意ください。


- 過熱保護回路・過電圧保護回路等がはたらき、出力が停止した時。
- 入力電源が入っていない時、および低い場合。

また、過電流保護が働いた場合は正常に機能しません。

なお、RDY 表示と RDY 出力信号は連動しています。

電源の状態	RDY 出力信号	RDY 表示
・ 正常時(負荷率が設定値より低い場合)	ON	点灯
・ 負荷率が設定値を超過した場合		
・ 出力停止時	OFF	消灯
・ 電源未入力時または低い場合		
(・ 過電流検出回路動作時)		

RDY 出力信号は、フットコールドで絶縁されており、オープンコレクタ出力です。

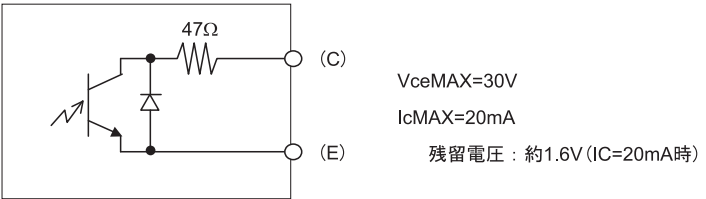


(注) 本端子を直列に接続する場合は、残留電圧を考慮してください。

出力電圧

本電源は並列運転が可能で、出力電圧は、正常動作時であっても、負荷により24V±10%以内で変動します。

無負荷時は、25.8V 前後の電圧値になります。この変動は、当社製 24V コントローラの動作にはまったく問題ありません。

本電源は負荷に応じて実線と破線の間で電圧が変動します。

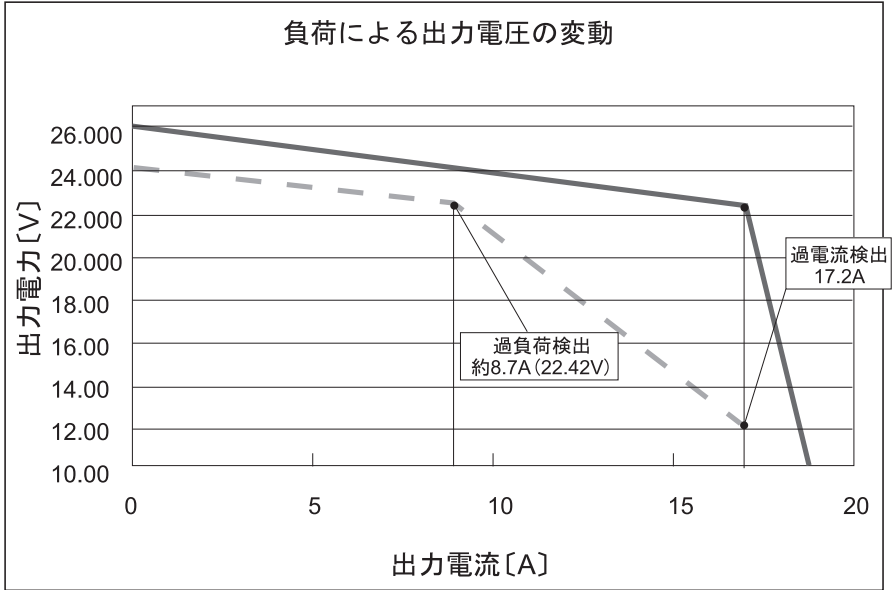

保護機能

- 過電流保護回路**
定格以上の電流が出力された場合(短絡状態も含む)は、電圧は急激に低下します。過電流状態が解除されれば自動的に復帰します。
同時に多くのコントローラの電源を投入した場合、突入電流により過電流保護回路が働く場合があります。
各コントローラの電源投入時や、非常停止回路解除の時、異常に電圧が低下する現象が発生した場合には、この原因が考えられます。
(実際の現象としては、電源の立ち上がりや非常停止解除に異常な時間を要します。)
このような場合には順次起動を行うか電源の増設が必要です。
- 過電圧保護回路**
出力電圧が異常に上昇した場合には過電圧保護回路が働きます。
電圧上昇が続いた場合、出力を遮断します。復帰方法は、入力電源を一旦遮断し、約 2 分以上間隔をおいてから入力電源を投入してください。
なお、過電圧保護回路が働いた場合は、内部素子の故障等の可能性があります。数回電源を再投入しても正常に出力されない場合は修理が必要になります。
- 過熱保護回路**
過熱保護機能回路は、周囲温度または内部温度の異常上昇(約 80℃)を検出し出力を遮断します。復帰方法は、入力電源を一旦遮断し、十分冷却してから入力電源を投入してください。過熱保護機能が頻繁に働く場合は周囲温度および負荷率を下げてください。
- 過負荷検出機能**
過負荷検出回路が働くと、負荷に応じて出力電圧は低下します。負荷率を軽減することにより復帰します。約 8.7A 以上の電流が連続して流れると動作します。

並列運転


以下の条件で、並列運転は可能です。

- 並列運転は 5 台までとしてください。また、PS-24 電源以外の電源ユニットを並列に接続しないでください。PSA-24/PSA-24L 電源とも並列に接続しないでください。
- 出力端子はプラス側、マイナス側とも 2 端子ずつを用意しています。そのうち 1 端子を並列接続用、残り 1 端子を負荷への接続用として使用してください。
- 並列運転をする場合は、接続されている電源の入力を全台数とも同時に投入してください。負荷が多い場合、過電流検出回路が働き、正常に起動できない場合があります。
- 負荷はひとつの電源に偏ることがないよう、それぞれの電源に均等に接続してください。電源投入時の突入電流などで出力電圧が低下することがあります。
- 負荷ケーブル、渡りケーブルは電流を考慮し AWG18(0.75sq)以上の同一の太さのものを使用してください。またできるだけ短く配線してください。
- 複数台電源を並列に接続した場合、出力電流は約 90%の出力特性となります。電流容量を確認のうえ並列接続を行ってください。
 - 1 台・・・定格 8.5A
 - 2 台・・・定格 15.3A (8.5A×2×0.9)
 - 3 台・・・定格 22.95A (8.5A×3×0.9)

※無負荷状態で、電源を投入した場合、RDY 表示・RDY 出力信号が ON しないことがあります。負荷を接続すれば正常に動作します。

※直列運転はできません。

- 入力電源の配線と負荷側の配線は必ず分離してください。また、それぞれをツイストすることによって他機器へのノイズ性がより一層向上します。

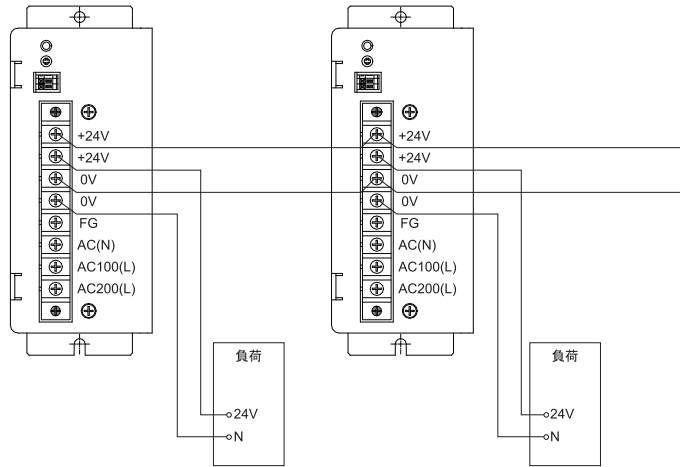

並列接続

故障と思われる前に

内容	対策
出力電圧が出ない	- 規定の入力電圧が接続されていますか - 出力回路で短絡や地絡が発生していませんか - 過電圧回路・過熱保護回路が動作した直後に電源を再投入していませんか - 並列運転時に、同時に電源を投入していますか - 周囲温度が高くありませんか - 負荷が大きすぎませんか
出力電圧が低い	負荷が大きすぎませんか
RDY 表示が点灯しない	負荷が大きすぎませんか

株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL 054-364-5105 FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014 東京都港区芝 3-24-7 芝エクセージビルディング 4F	TEL 03-5419-1601 FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 14F	TEL 06-6479-0331 FAX 06-6479-0236
名古屋支店		
名古屋営業所	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL 052-269-2931 FAX 052-269-2933
小牧営業所	〒485-0029 愛知県小牧市中央 1-271 大垣共立銀行 小牧支店ビル 6F	TEL 0568-73-5209 FAX 0568-73-5219
四日市営業所	〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町 1-12 朝日生命四日市ビル 6F	TEL 059-356-2246 FAX 059-356-2248
豊田支店		
新豊田営業所	〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F	TEL 0565-36-5115 FAX 0565-36-5116
安城営業所	〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町 1-15-8 サンテラス三河安城 4F	TEL 0566-71-1888 FAX 0566-71-1877
盛岡営業所	〒020-0062 岩手県盛岡市長田町 6-7 クリエ 21 ビル 7F	TEL 019-623-9700 FAX 019-623-9701
秋田出張所	〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字行ヒ森 2-4	TEL 0184-37-3011 FAX 0184-37-3012
仙台営業所	〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 1-6-6 イースタンビル 7F	TEL 022-723-2031 FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082 新潟県長岡市千歳 3-5-17 センザビル 2F	TEL 0258-31-8320 FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 5-1-16 ルーセントビル 3F	TEL 028-614-3651 FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南 1-312 あかりビル 5F	TEL 048-530-6555 FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東 5-3-2 ひたち野うしく 池田ビル 2F	TEL 029-830-8312 FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-14-2 BOSEN ビル 2F	TEL 042-522-9881 FAX 042-522-9882
甲府営業所	〒400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-12-1 ミサトビル 3F	TEL 055-230-2626 FAX 055-230-2636
厚木営業所	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町 1-10-6 シャンロック石井ビル 3F	TEL 046-226-7131 FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0852 長野県松本市島立 943 ハーモネットビル 401	TEL 0263-40-3710 FAX 0263-40-3715
静岡営業所	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽 577-1	TEL 054-364-6293 FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町 125 シャンソンビル浜松 7F	TEL 053-459-1780 FAX 053-458-1318
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念 3-1-32 西清ビル A 棟 2F	TEL 076-234-3116 FAX 076-234-3107
滋賀営業所	〒524-0033 滋賀県守山市浮気町 300-21 第 2 小島ビル 2F	TEL 077-514-2777 FAX 077-514-2778
京都営業所	〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町 559 番地	TEL 075-693-8211 FAX 075-693-8233
兵庫営業所	〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町 8-34 第 5 池内ビル 8F	TEL 078-913-6333 FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野 311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL 086-805-2611 FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0051 広島県広島市中区大手町 3-1-9 広島鯉城通りビル 5F	TEL 082-544-1750 FAX 082-544-1751
徳島営業所	〒770-0905 徳島県徳島市東大工町 1-9-1 徳島ファーストビル 5F-B	TEL 088-624-8061 FAX 088-624-8062
松山営業所	〒790-0905 愛媛県松山市榊味 4-9-22 フォーレスト 21 1F	TEL 089-986-8562 FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 3-13-21 エフビル WING 7F	TEL 092-415-4466 FAX 092-415-4467
大分営業所	〒870-0823 大分県大分市東大道 1-11-1 タンネンバウム III 2F	TEL 097-543-7745 FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町 1-1 拓洋ビル 4F	TEL 096-214-2800 FAX 096-214-2801

お問い合わせ先
アイエイアイ お客様センター エイト

(受付時間) 月～金 24 時間 (月 7 : 00AM～金 翌朝 7 : 00AM)
土、日、祝日 8 : 00AM～5 : 00PM
(年末年始を除く)

フリー
ダイヤル **0800-888-0088**

FAX : 0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス www.iai-robot.co.jp

管理番号 : MJ0259-4B